
 HYDRAFIX	FICHA TECNICA	
	<u>COLLARIN INTUMESCENTE</u>	FECHA
	REVISION	
	REFERENCIA	22600

Certificado: ETA-21/0534

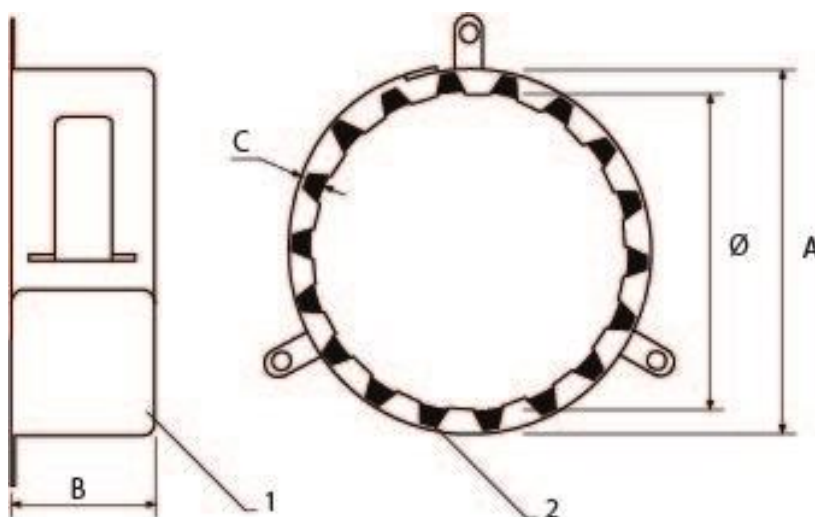

Marca	Nº Piezas	Denominación	Material	Acabado
1	1	Cuerpo exterior	Acero	Pintura Epoxi Rojo
2	1	Intumescente	Grafito	-

Referencia	Ø Tubo	A (mm.)	B (mm.)	C (mm.) Espesor Intumescente
22600110	110	133	31	10
22600125	125	159	41	14
22600160	160	199	41	18

DESCRIPCIÓN:

Collarín metálico conformado por una carcasa fabricada por estampación que aloja en su interior material intumescente.

MATERIALES:

El exterior: Acero de 1mm.

El interior intumescente: Grafito

RECUBRIMIENTO:

El Acero: Pintura Epoxi Roja

APLICACIONES:

El collarín se fija al soporte y queda abrazando la tubería a sellar. En caso de incendio la tubería se destruye por el calor. Este calor provoca que el grafito del collarín expanda en su interior, tomando volumen y cerrando el hueco que deja la tubería destruida. De esta manera impedimos que el humo y la llama pase a otras plantas o locales.

MEDIDAS:

Según cuadro adjunto.

Debido a nuestro proceso de mejora continua, algunas dimensiones pueden variar ligeramente.

Si tiene interés consulte los datos concretos en el momento de la compra.

CLASIFICACIÓN:

Referencia	Diámetro	Resistencia al Fuego
22600110	Ø 110	Hasta EI 240 (4 horas)
22600125	Ø 125	Hasta EI 240 (4 horas)
22600160	Ø 160	Hasta EI 240 (4 horas)

Consultar certificado para obtener resistencias según configuración.